

TIEDOTE VOIMAJOHTOTUTKIMUKSISTA

Hillonevan Tuulivoima Oy suunnittelee enintään 24 tuulivoimalan rakentamista Saarijärven kunnan alueelle. Suunniteltu hankealue sijoittuu Saarijärven keskusta noin 22 kilometriä länteen. Hankealueen pinta-ala on noin 3 200 hehtaaria ja puiston tuottama kokonaisteho on enimmillään 240 megawattia.

Tuulipuiston tuottama energia on tarkoitus siirtää kantaverkkoon uudella 110 kilovoltin voimajohtolla. Voimajohto liitetään Fingrid Oyj:n suurjännitteiseen sähköverkkoon Soinissa Ulvon uudella sähköasemalla. Sähköaseman rakentamisesta vastaa Fingrid Oyj. Suunniteltu voimajohto kulkee Saarijärven, Soinin ja Ähtärin kuntien alueella.

Hillonevan Tuulivoima Oy on Myrsky Energia Oy:n hallinnoima hankeyhtiö. Myrsky Energia Oy on suomalainen energiayhtiö, jonka tavoitteena on nopeuttaa kotimaisen uusiutuvan energiantuotannon kasvua ja edistää uusiutuvan energian ratkaisuja. Hillonevan tuulivoimapuiston ja sen verkkoliitännän suunnittelun toteutuksesta vastaa Hillonevan Tuulivoima Oy.

Voimajohto

Voimajohto suunnitellaan toteutettavaksi ilmajohtona siten, että se sijoittuu osin uuteen ja osin olemassa olevaan maastokäytävään. Hankealueelta lähdettäessä voimajohto sijoittuu noin 8 kilometrin matkan uuteen maastokäytävään, minkä jälkeen se kulkee Ulvon sähköasemalle nykyisen Alajärvi–Petäjävesi-voimajohdon rinnalla. Voimajohdon kokonaispituus on noin 18,5 kilometriä. Uuteen maastokäytävään sijoittuvalla osuudella johtoalueen leveys on yhteensä noin 46 metriä. Olemassa olevien voimajohtojen rinnalle sijoittuvalla osuudella nykyinen johtoalue levenee noin 21–26 metriä. Reitti noudattaa pääosin Hillonevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaista SVE2-sähkönsiirtoreittiä.

Voimajohdon yleissuunnittelu on käynnistynyt ja siitä vastaa CFE Finland Oy. Yleissuunnittelun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä johtoreitiltä kartoitetaan voimajohdon suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä kuten maanpinnan muodot ja erityiset maastokohteet. Suunnitellut pylväspaikat ja johdon keskilinja merkitään maastoon puukepein. Pylväspaikoilla tehdään kairauksia, joissa selvitetään maaperän kantavuutta. Johtoreitillä tehdään myös maan ominaisvastusmittauksia maadoitussuunnittelun lähtötiedoksi. Maastotutkimukset suorittaa T&J Holmback Ab Oy ja Daxpower Oy.

Maanmittauslaitos on 3.6.2026 antamallaan päätöksellä (MML 122569/03.04/2026) myöntänyt luvan maastotutkimusten suorittamiseen. Tutkimukset on tarkoitus aloittaa syyskuussa 2026. Tutkimusten aikana alueella liikutaan pääasiassa olemassa olevaa tiestöä hyödyntäen. Maastossa kuljetaan tarvittaessa myös telavarusteisella tutkimusvaunulla. Tutkimusten suorittamisesta ei lähtökohtaisesti aiheudu merkittäviä jälkiä maastoon, mutta kulkemisen mahdollistamiseksi voidaan joutua raivaamaan vähäistä vesakkoa tai aluskasvillisuutta. Mikäli tutkimusten yhteydessä joudutaan kaatamaan puita, ne luetteloidaan, ja puut jäävät maanomistajan käyttöön. Maastotöistä mahdollisesti aiheutuneet vahingot korvataan maanomistajille tutkimusten valmistuttua. Tutkimukset toteutetaan siten, että tarpeetonta vahinkoa tai haittaa alueen käytölle ja ympäristölle vältetään mahdollisimman tehokkaasti.

Johtoalueen maanomistajien kanssa pyritään tekemään sopimus ennakkohaltuunotosta johdon sijoittamiseksi kiinteistöjen alueelle. Sopimusneuvottelut aloitetaan syksyllä 2026. Voimajohdon tarvitsemaa maapohjan käyttö-oikeutta varten Hillonevan Tuulivoima Oy tulee hakemaan lunastuslupaa valtioneuvostolta. Niille maanomistajille, jotka eivät hyväksy sopimusta, järjestetään mahdollisuus esittää mielipiteensä lunastuslupahakemuksesta ja johtohankkeesta. Mielipiteet liitetään osaksi lunastuslupahakemusta.

Voimajohto on tarkoitus rakentaa vuosien 2029-2030 aikana.

Yhteyshenkilöt

CFE Finland Oy
Sijoitussuunnittelu Felix Blau, felix.blau@cfe.fi, puh. 044 988 5738


Lunastusasiat Piia Salmela, piia.salmela@cfe.fi, puh. 040 667 1948

Myrsky Energia Oy
Veera Vertanen, veera@myrsky.fi, puhelin: 040 187 7063

Ystävällisin terveisin,

Hillonevan Tuulivoima Oy

Tiedote voimajohtotutkimuksista on nähtävillä Saarijärven, Soinin ja Ähtärin kuntien verkkosivuilla 27.8.-9.10.2026 välisen ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

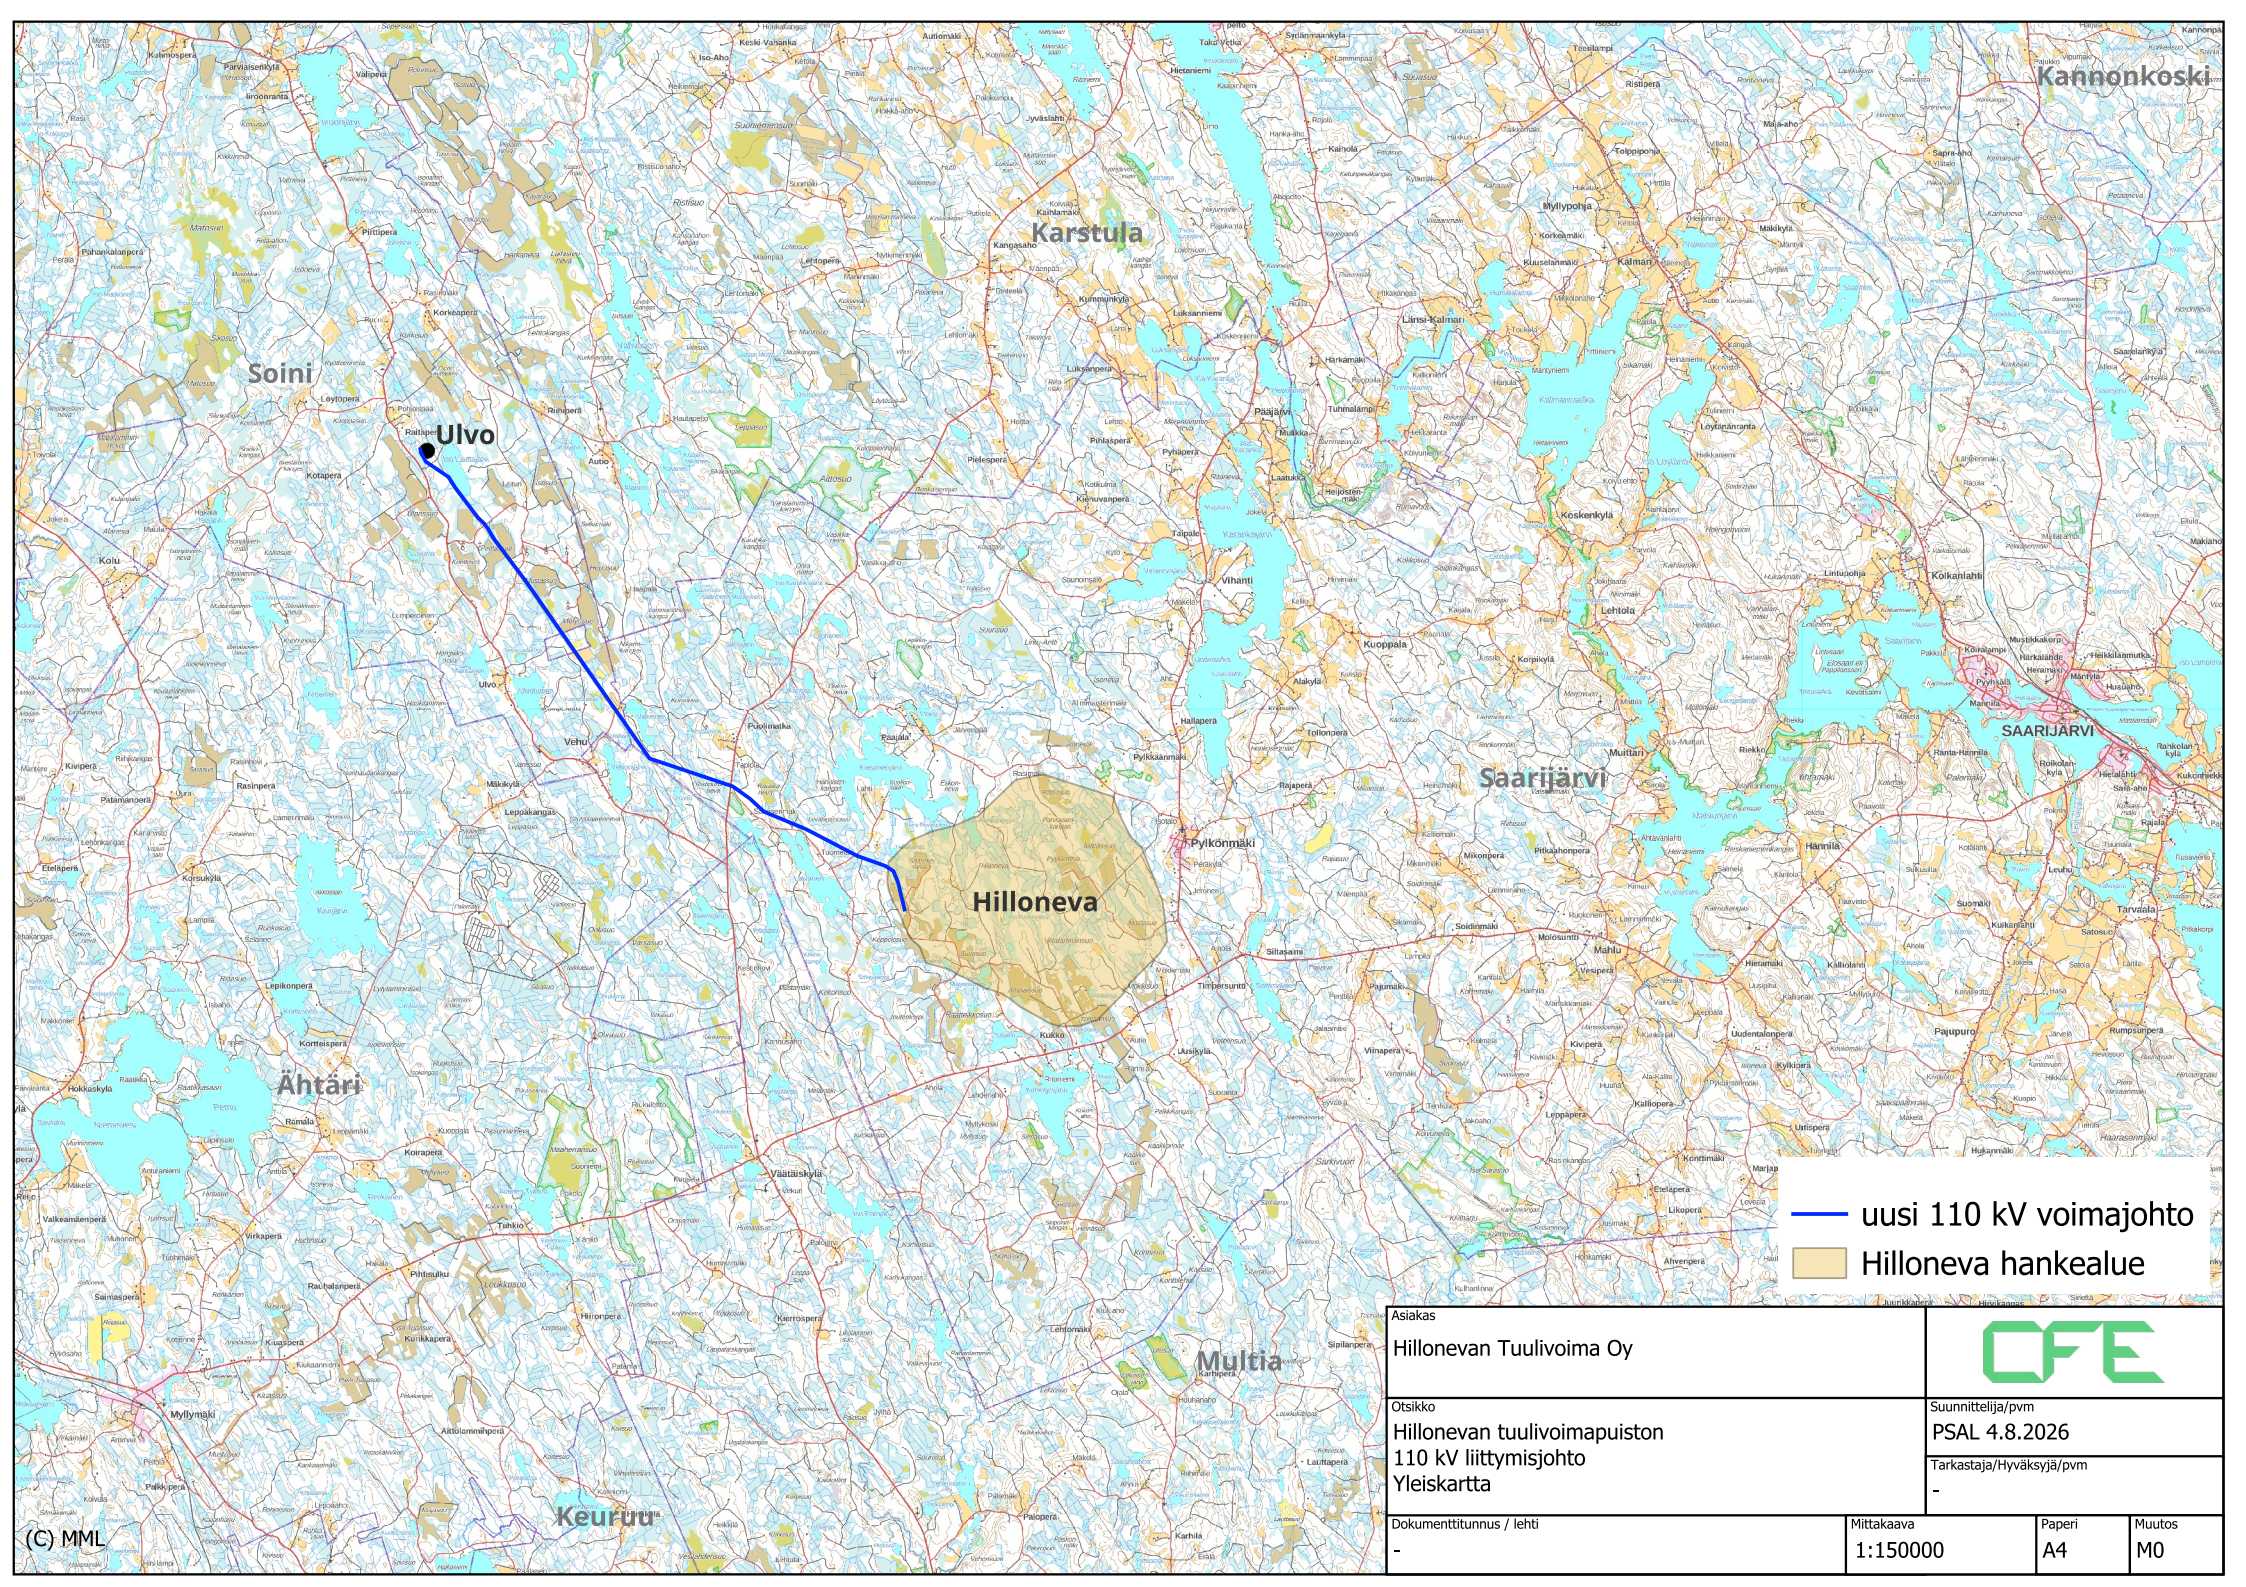

 uusi 110 kV voimajohto
 Hilloneva hankealue

Asiakas			
Hillonevan Tuulivoima Oy		Suunnittelija/pvm	
Otsikko		PSAL 4.8.2026	
Hillonevan tuulivoimapaiston 110 kV liittymisjohto Yleiskartta		Tarkastaja/Hyväksyjä/pvm	
Dokumenttitunnus / lehti		-	
Mittakaava		Paperi	Muutos
1:150000		A4	M0